

# 水道管を冬の寒さから守りましょう!



水道管は、**気温がマイナス4℃以下になると凍結**しやすくなります。凍結した場合、水が出なくなるだけでなく、水道管が破裂して漏水することがあります。**漏水時の修理費および漏水分の料金もお客さま負担となりますので、凍結防止を心がけましょう。**

水道管も冬支度を!



## 凍結を防止するためには

- 屋外にある水道管には保温材を巻きます(古い毛布やタオルでも代用できます)。蛇口のある場合は、蛇口も包んでください。
- 保温材が濡れないよう、ビニールテープを隙間なく下から巻きます。
- 給湯器は、凍結防止機能がありますが、ブレーカーを落とすと機能しません。長期間留守にするなどブレーカーを落とす場合は、水抜きをしましょう。



## 凍結して水が出ないときは

蛇口や水道管にタオル等をあてて、上からぬるま湯(お風呂の温度程度)をゆっくりかけてください。  
\* 熱湯はかけないでください。破裂やひび割れの原因になります。



## 令和5年4月1日から 給水装置工事申請手数料 下水道使用料 改定のお知らせ

### ● 給水装置工事申請手数料

給水装置工事の申請に必要な申請手数料が変わります。(一律3,000円としていたものを、給水管の口径及び工事の内容に応じて1,000円から8,000円の増) 詳しくは、水道局ホームページをご覧ください。  
お問合せは、工務課給水係 (☎0258-36-4431) へ



### ● 下水道使用料

令和5年4月1日から下水道使用料が変わります。(一か月あたり約300円の増)  
下水道使用料は、平成13年以来、20年以上据え置いてきましたが、現行の使用料では費用がまかなえていないため、下水道事業の経営は厳しさを増してきています。今後も引き続きコストダウンに努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。詳しくは、市ホームページをご覧ください。  
お問合せは、長岡市土木部下水道課 (☎0258-39-2235) へ



## お問い合わせ先

内容	担当部署等	電話番号 (0258)	お住まいの地域
・水道を止める、新たに使う ・水道の使用量 ・名義(使用者)の変更 ・連絡先の変更 ・メーターの撤去 (建物の解体等による撤去の場合)	業務課	検針係	長岡、越路(岩塚、塚山地区を除く)、山古志、川口
		料金係	
・水道料金 ・口座振替などの支払方法		35-1619	
・水の濁り ・道路(公道)からの水漏れ ・水が出ない	工務課維持管理係	35-0017	
・営業所地域における 上記内容全般	小国営業所	95-2440	小国、越路(岩塚、塚山地区)
	栃尾営業所	52-5826	栃尾
	与板営業所	72-2259	三島、与板、和島、寺泊
・宅地内での水漏れ	長岡市指定給水装置工事事業者	お客さまご自身で修理を依頼してください。	市内全域

水道局のホームページで「長岡市指定給水装置工事事業者一覧」を公開しています。 [長岡市指定給水装置工事事業者](#)

# 水道だより

2022年12月 No.57




このまちを守るために!

## 日本水道協会中部地方支部

## 愛知県・長野県・新潟県 合同防災訓練に参加しました



10月28日に愛知県岡崎市において3県合同防災訓練が実施され、長岡市は給水車を利用した応急給水訓練に参加しました。  
定期的に合同で訓練や研修を行い、県内外の水道事業者等の関係団体との連携強化に努めています。

日本水道協会中部地方支部は、9県で構成。災害時の応援に関する協力体制を整備しているよ。

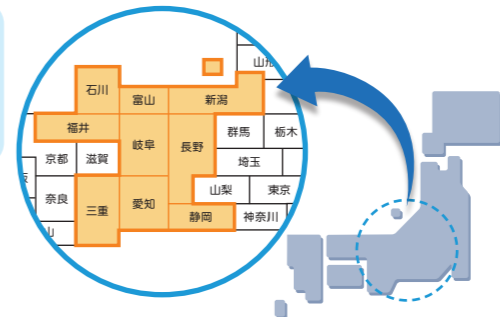

# ご存じですか？ 宅地内の水道管はお客様の管理です

宅地内へ引き込むための水道管などはお客様の所有です。  
宅地内の水道管などの管理は、お客様ご自身で行って  
いただくことになります。

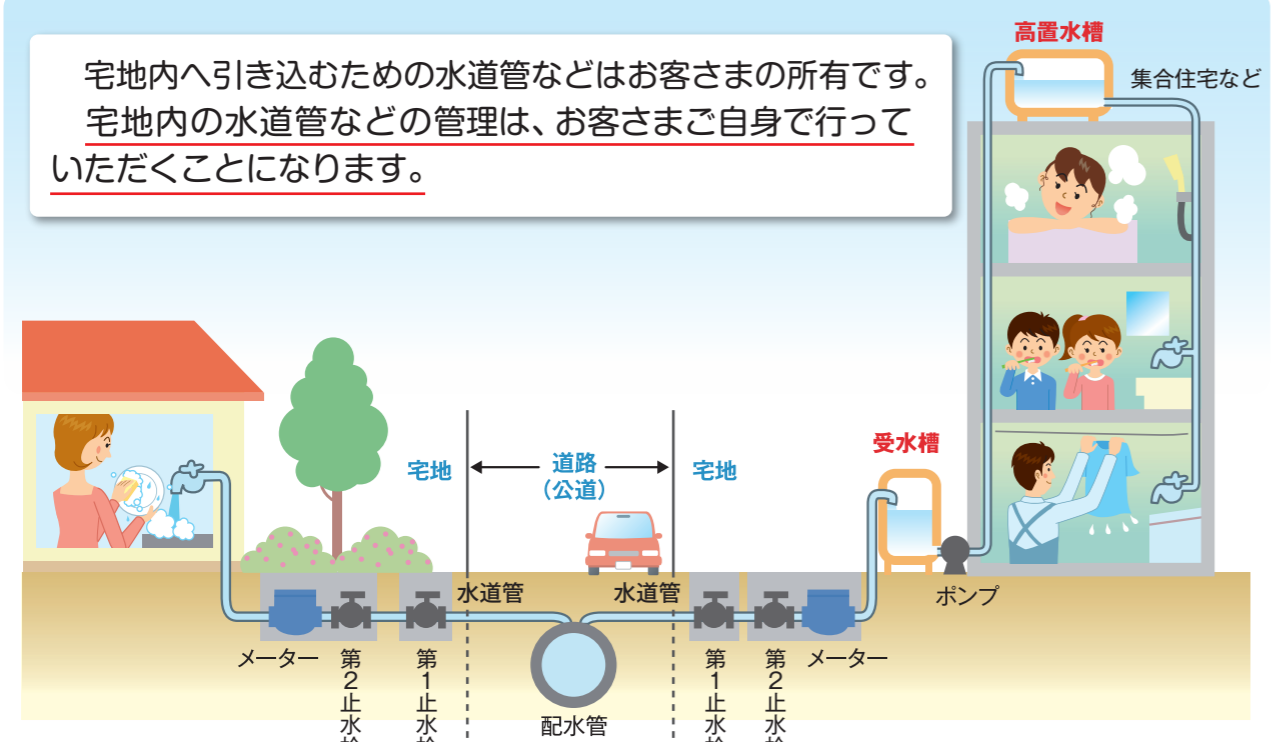

**宅地内で漏水があった時**  
※お客様の管理区分

水漏れなどの異常があった場合は、お客様ご自身で長岡市指定給水装置工事業者へ修理の依頼をしてください。(4ページ参照)

**道路(公道)で漏水があった時**  
※水道局の管理区分

道路(公道)で水漏れを発見したら、水道局工務課維持管理係または各営業所までお知らせください。(4ページ参照)

工事事業者が修理するまでの間、建物内の水漏れを止める場合は、水道メーターボックス内の止水栓を閉めてください。



**水漏れの調べ方**

すべての蛇口などを閉めて、止水栓を開けたまま水道メーターのパイロットをご覧ください。パイロットがわずかでも動いていたら水漏れの可能性があります。

パイロット

# お客さまからいただいた 水道料金とその使いみち

令和3年度決算 ※簡易水道事業を除く

令和3年度は、水道管の入替えや浄水場などの設備更新を中心に着実に事業を推進しました。



## 安全でおいしい水をお届けするために 水道管の入替えと浄水場などの設備更新を進めました!

水道管の入替え・耐震化など(約17.5億円)



浄水場などの設備更新(約8.0億円)



数字でみる長岡市の水道 [令和3年度]

給水人口	244,842人(前年度対比:2,385人減)	浄水場(浄水所)	9か所(1か所は休止中)
給水戸数	107,340戸(前年度対比:587戸増)	年間配水量	32,995,621m <sup>3</sup> (1日平均配水量:90,399m <sup>3</sup> )
普及率	99.97%	水道管総延長	2,205km
一人一日当たり平均使用量	318ℓ/人/日		

※簡易水道事業を除く